

# CABLINE®-UM

Part No. Plug: 20877-#\*\*T-0#, Receptacle: 20879-#\*\*E-01

## Test Report

Product Specification no. PRS-2514

10	T26006	February 16, 2026	T.Ono	M.Nakamura	H.Ikari
9	T24079	November 29, 2024	T.Ono	M.Nakamura	T.Masunaga
8	T24062	September 11, 2024	K.Hara	T.Tanigawa	H.Ikari
7	T23036	June 26, 2023	R.Morita	M.Nakamura	T.Masunaga
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

## 1. 目的

CABLINE-UM コネクタの性能を PRS-2514 に基づいて評価する。

## 2. 試料

- (1) CABLINE-UM PLUG CABLE ASSEMBLY (Part No. 20877-#\*\*T-0#)
- (2) CABLINE-UM RECEPTACLE ASSEMBLY (Part No. 20879-#\*\*E-01)

## 3. 試験順序

全ての評価は表 1 の試験順序に従って行った。

## 4. 結果

表 2-1～2-4、グラフ 1～18 参照。試験条件の詳細は PRS-2514 参照。n 数は測定データを意味する。

## 5. 結論

全ての資料が製品規格（PRS-2514）の必要条件を満足した。

Table 1 試験順序と試料数

No.	試験項目	テストグループ												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4.1.電気的性能	1	2,6			1,3,5	1,3	1,3	1,5	1,5,7	1,3	1,3			
	2							2,6	2,8					
	3							3,7	3,9					
	4													1
4.2.機械的性能	1	挿入力	1,5											
		抜去力	3,7											
	2	耐久性	4						4 (10cycles)					
	3	端子保持力		1,3										
	4	コネクタロック強度			1									
	5	ケーブル保持力	8											
	6	耐振動性				2								
7	耐衝撃性				4									
4.3.耐環境性能	1	熱衝撃				2								
	2	高温寿命		2			2							
	3	湿度 (定常状態)						4						
	4	湿度 (サイクリング)							6					
	5	塩水噴霧								2				
	6	硫化水素ガス									2			
4.4.その他	1	半田付け性										1		
	2	半田耐熱性											1	
試料数		5 pcs.	20 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	10 pcs.	10 pcs.	5 pcs.					

※グループ表中の番号は、試験順序を示す。

表 2-1. 試験結果

Test Item	Contents of Measurement		Specifications	Set	n	Data					Judge	
						AVE.	MAX.	MIN.	s	X±3s		
A Group 耐久性  ケーブル 保持力	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX.	5	200	428.657	460.56	406.33	12.169	465.164	Pass	
		30 回挿抜後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			0.418	2.31	-1.57	0.809	2.845	Pass	
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	10.632	10.83	10.39	0.172	11.148	Pass	
		30 回挿抜後	ΔR=40mΩ MAX.			-0.146	0.26	-0.84	0.413	1.093	Pass	
	30P	挿入力 (N)	初期	34.0N MAX.	5	5	10.740	11.18	10.46	0.269	11.547	Pass
			30 回挿抜後	34.0N MAX.			9.510	10.05	9.24	0.365	10.605	Pass
		抜去力 (N)	初期	3.0N MIN.	5	5	8.638	9.10	8.19	0.349	10091	Pass
			30 回挿抜後	3.0N MIN.			8.446	8.76	7.87	0.353	7.387	Pass
	ケーブル保持力(N)		14.70N MIN.	5	5	100N の力を加えても、ケーブルの抜け無し					Pass	
	40P	挿入力 (N)	初期	40.0N MAX.	5	5	14.632	15.51	13.97	0.589	16.399	Pass
			30 回挿抜後	40.0N MAX.	5	5	13.740	14.28	13.22	0.411	14.973	Pass
		抜去力 (N)	初期	4.0N MIN.	5	5	10.612	10.100	10.44	0.146	10.174	Pass
			30 回挿抜後	4.0N MIN.	5	5	10.444	10.79	10.15	0.246	9.706	Pass
		ケーブル保持力(N)		19.60N MIN.	5	5	100N の力を加えても、ケーブルの抜け無し					Pass
	50P	挿入力 (N)	初期	46.0N MAX.	5	5	18.306	19.16	17.68	0.585	20.061	Pass
			30 回挿抜後	46.0N MAX.	5	5	16.218	17.19	15.38	0.698	18.312	Pass
		抜去力 (N)	初期	5.0N MIN.	5	5	12.142	13.30	11.68	0.689	10.0100	Pass
			30 回挿抜後	5.0N MIN.	5	5	11.966	12.100	11.28	0.526	10.388	Pass
ケーブル保持力(N)		24.50N MIN.	5	5	100N の力を加えても、ケーブルの抜け無し					Pass		

表 2-2. 試験結果

Test Item	Contents of Measurement		Specifications	Set	n	Data					Judge	
						AVE.	MAX.	MIN.	s	X±3s		
A Group 耐久性  ケーブル 保持力	60P	挿入力 (N)	初期	52.0N MAX.	5	5	19.892	20.63	19.22	0.684	21.944	Pass
			30 回挿抜後	52.0N MAX.	5	5	18.142	18.63	11004	0.458	19.516	Pass
		抜去力 (N)	初期	6.0N MIN.	5	5	14.206	15.20	13.20	0.818	11.1002	Pass
			30 回挿抜後	6.0N MIN.	5	5	13.858	14.83	13.28	0.616	12.010	Pass
		ケーブル保持力(N)	29.40N MIN.	5	5	100N の力を加えても、ケーブルの抜け無し					Pass	
	70P	挿入力 (N)	初期	58.0N MAX.	5	5	24.154	25.01	23.04	0.923	26.923	Pass
			30 回挿抜後	58.0N MAX.	5	5	22.234	23.55	21.27	0.919	24.991	Pass
		抜去力 (N)	初期	7.0N MIN.	5	5	17.406	17.94	16.81	0.523	15.837	Pass
			30 回挿抜後	7.0N MIN.	5	5	16.920	17.99	15.88	0.747	14.679	Pass
		ケーブル保持力(N)	34.30N MIN.	5	5	100N の力を加えても、ケーブルの抜け無し					Pass	
B Group 高温寿命	端子保持力 (Receptacle) (N)	初期	0.2N MIN.	-	20	1.240	1.42	1.08	0.079	1.003	Pass	
		試験後	0.2N MIN.	-	20	0.969	1.19	0.80	0.105	0.654	Pass	
C Group コネクタロック強度		初期	ロック機構が 破損、解除 しない事.	5	5	異常無し					Pass	
D Group 振動 衝撃	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX.	5	150	428.129	453.00	399.17	13.800	469.529	Pass	
		振動後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			1.270	4.52	-2.43	1.289	5.137	Pass	
		衝撃後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			2.478	4.98	-1.25	1.365	6.573	Pass	
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	11.186	12.30	10.08	0.883	13.835	Pass	
		振動後	ΔR=40mΩ MAX.			0.062	0.68	-0.88	0.614	1.904	Pass	
		衝撃後	ΔR=40mΩ MAX.			0.004	0.65	-0.40	0.419	1.261	Pass	
	電氣的瞬断	振動試験中	1μsec. MAX.	5	5	瞬断無し					Pass	
		衝撃試験中				瞬断無し					Pass	
	外観	振動後	機能を損なう 異常無き事。	5	5	異常無し					Pass	
		衝撃後				異常無し					Pass	

表 2-3. 試験結果

Test Item	Contents of Measurement		Specifications	Set	n	Data					Judge
						AVE.	MAX.	MIN.	s	X±3s	
E Group 熱衝撃	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX.	5	200	430.424	448.54	414.10	7.496	452.912	Pass
		試験後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			11.196	17.07	5.52	2.173	17.715	Pass
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	11.198	11.77	10.80	0.416	12.446	Pass
		試験後	ΔR=40mΩ MAX.			0.044	0.53	-0.50	0.367	1.145	Pass
F Group 高温寿命	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX	5	200	424.075	452.24	397.77	14.763	468.364	Pass
		試験後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			-1.101	4.01	-5.88	1.803	4.308	Pass
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	10.996	12.24	10.27	0.772	13.312	Pass
		試験後	ΔR=40mΩ MAX.			0.344	0.60	0.14	0.181	0.887	Pass
G Group 湿度 (定常状態)	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX	5	200	424.826	437.94	413.40	6.844	445.358	Pass
		試験後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			-0.494	2.41	-3.03	0.986	2.464	Pass
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	11.380	11.61	11.06	0.205	11.995	Pass
		試験後	ΔR=40mΩ MAX.			-0.184	0.05	-0.39	0.160	0.296	Pass
	絶縁抵抗 (MΩ)	初期	1000MΩMIN.	5	100	1.4×10 <sup>5</sup> MΩMIN.					Pass
		試験後	500MΩMIN.			3.4×10 <sup>4</sup> MΩMIN.					Pass
	耐電圧	初期	機能を損なう 異常無き事	5	100	異常無し					Pass
		試験後				異常無し					Pass

表 2-4. 試験結果


Test Item	Contents of Measurement		Specifications	Set	n	Data					Judge
						AVE.	MAX.	MIN.	s	X±3s	
H Group 湿度 (サイクリング)	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX.	5	200	417.913	455.84	401.55	15.317	463.864	Pass
		耐久性後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			-1.095	2.38	-3.41	1.251	2.658	Pass
		試験後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			0.0100	3.50	-3.28	1.316	4.023	Pass
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	11.436	11.63	11.18	0.171	11.949	Pass
		耐久性後	ΔR=40mΩ MAX.			-0.212	-0.04	-0.38	0.130	0.178	Pass
		試験後	ΔR=40mΩ MAX.			-0.066	0.16	-0.40	0.217	0.585	Pass
	絶縁抵抗 (MΩ)	初期	1000MΩMIN.	5	100	1.7×10 <sup>5</sup> MΩMIN.					Pass
		試験後	500MΩMIN.			2.4×10 <sup>4</sup> MΩMIN.					Pass
	耐電圧	初期	No abnormality adversely affecting the performance shall occur.	5	100	異常無し					Pass
		試験後				異常無し					Pass
I Group 塩水噴霧	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX.	5	200	423.830	455.28	405.78	12.941	462.653	Pass
		試験後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			1.673	6.33	-3.12	1.877	7.304	Pass
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	10.928	11.07	10.86	0.085	11.183	Pass
		試験後	ΔR=40mΩ MAX.			1.268	1.86	0.94	0.356	2.336	Pass
J Group 硫化水素 ガス	接触抵抗 (mΩ)	初期	AWG#40 600mΩMAX.	5	200	429.904	443.95	418.40	6.978	450.838	Pass
		試験後	AWG#40 ΔR=40mΩ MAX.			-0.821	1.48	-3.03	0.785	1.534	Pass
	GND 抵抗 (mΩ)	初期	50mΩMAX.	5	5	11.690	11.80	11.52	0.113	12.029	Pass
		試験後	ΔR=40mΩ MAX.			0.098	0.20	-0.01	0.097	0.389	Pass

表 2-5. 試験結果


試験項目	測定内容	規格	Set	n	データ					判定
					AVE.	MAX.	MIN.	s	X±3s	
K Group 半田付け性	外観	95%以上 濡れる事	10	10	95%以上濡れる					Pass
L Group 半田耐熱性	外観	機能を損なう変形 及び欠陥の無き事	10	10	異常無し					Pass
M Group 温度上昇	AWG#44 0.15A/Contact	$\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ MAX.	5	5	$\Delta T=22.8^{\circ}\text{C}$ MAX.					Pass

\*温度上昇試験については、定格電流の 0.15A/Contact を隣接する 60 芯分（コネクタ全体で 9.0A）流した時の結果です。


Graph.1

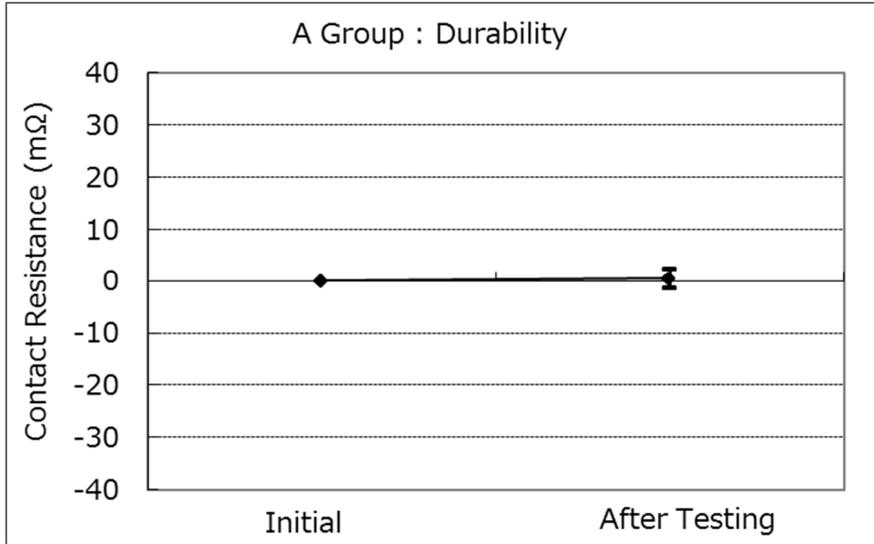


Graph.2

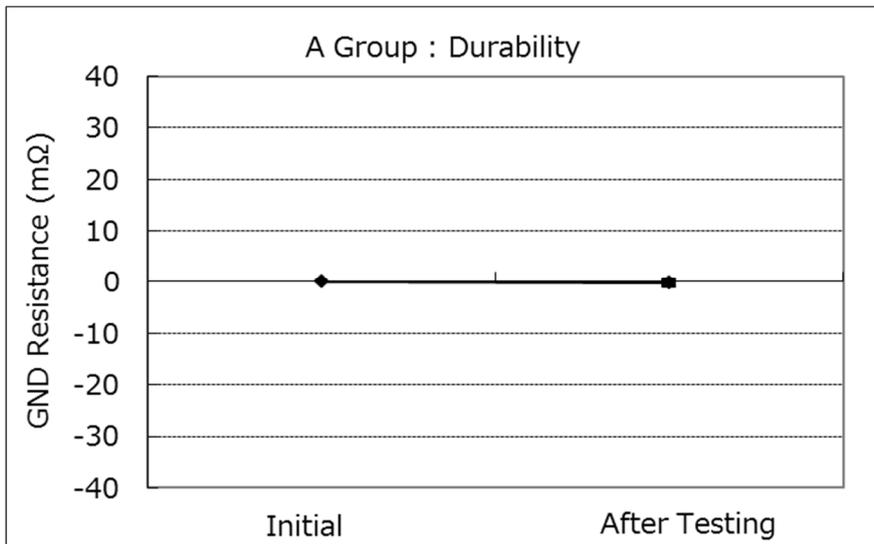


Graph.3

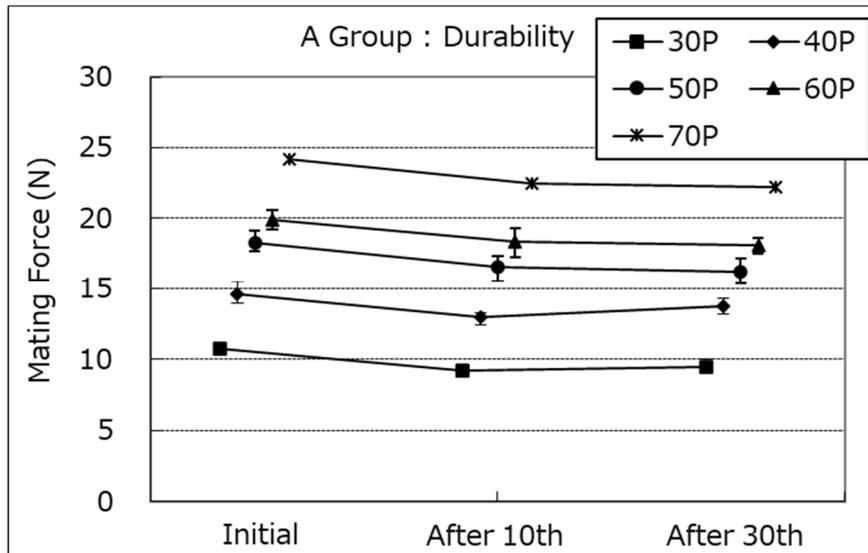


Graph.4

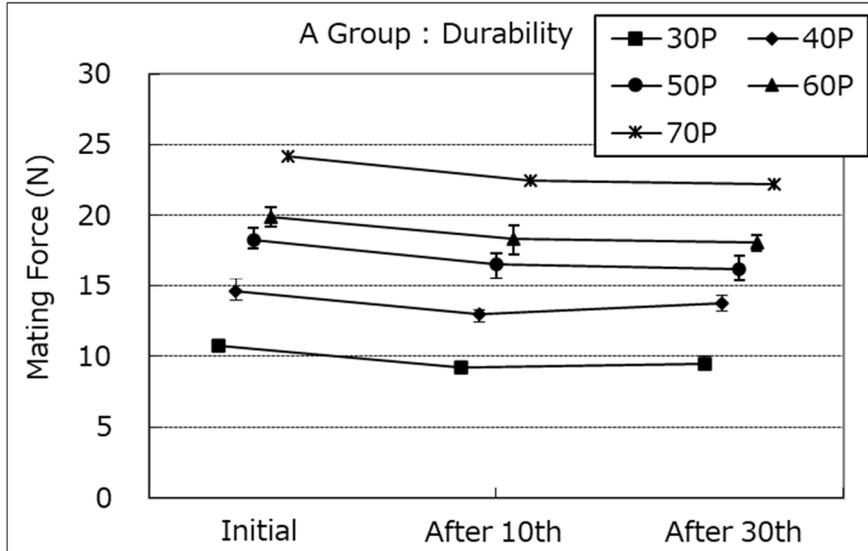


Graph.5

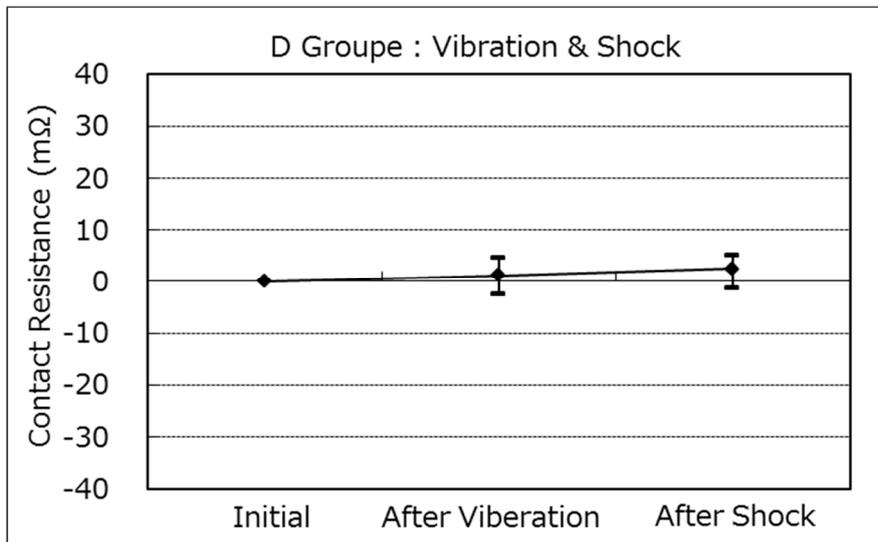


Graph.6

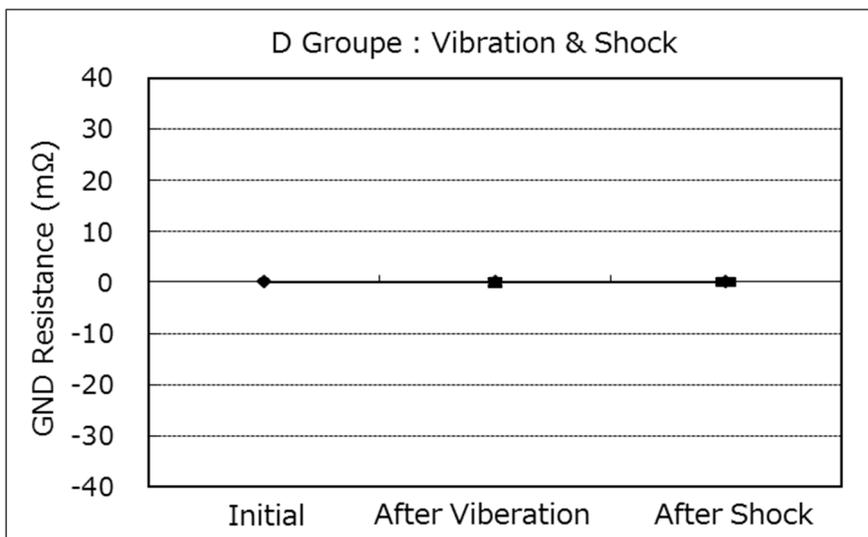


Graph.7

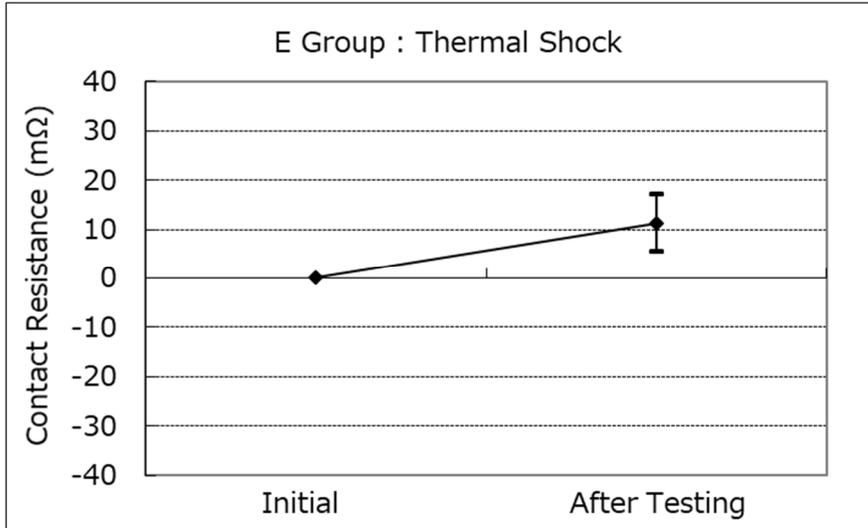


Graph.8

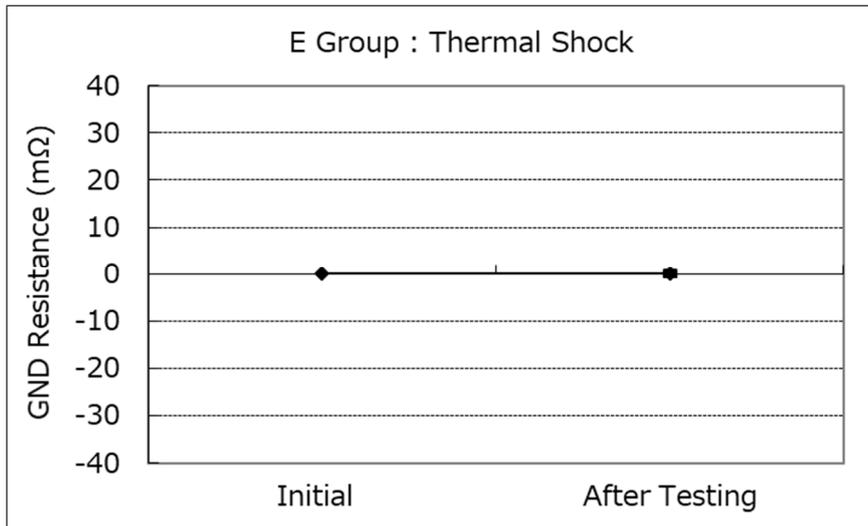


Graph.9

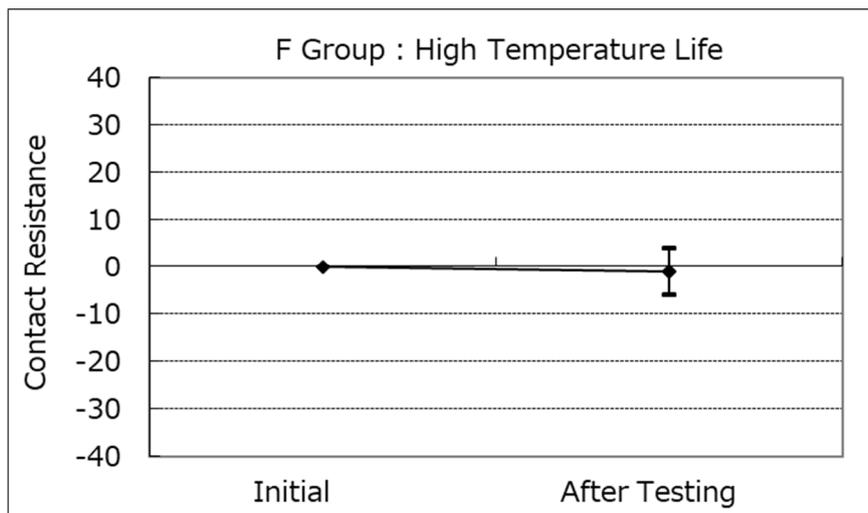


Graph.10

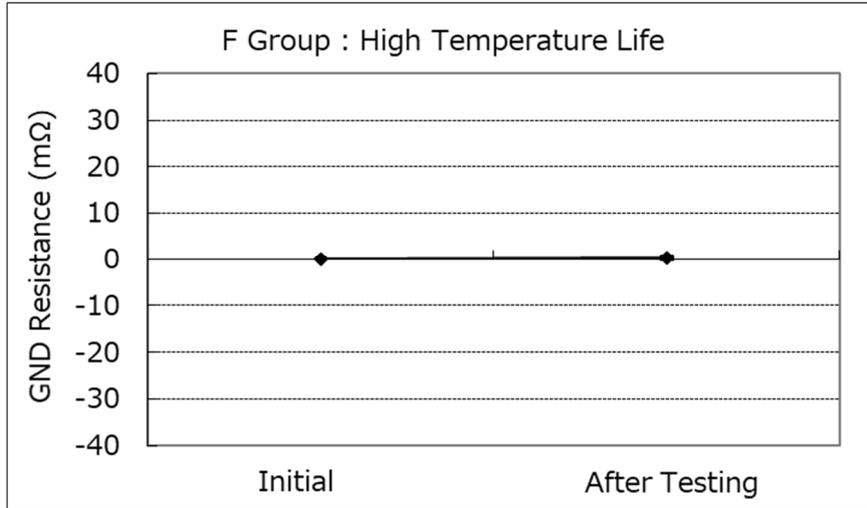


Graph.11

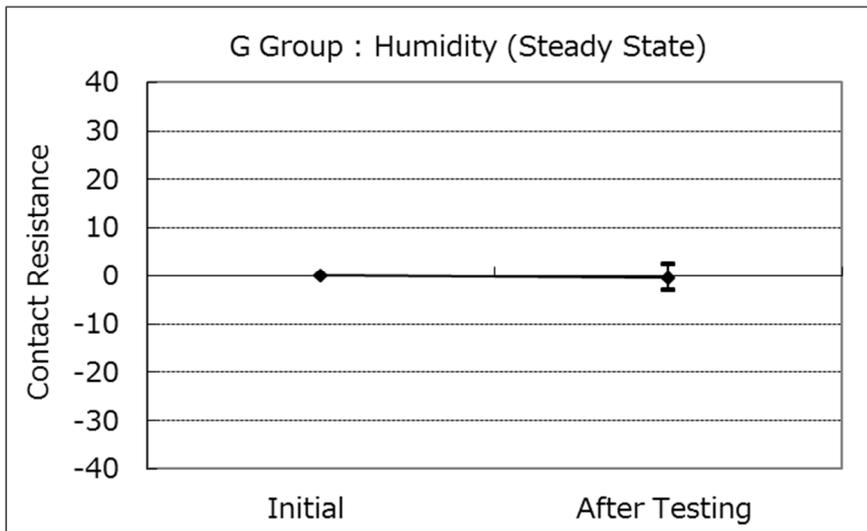


Graph.12

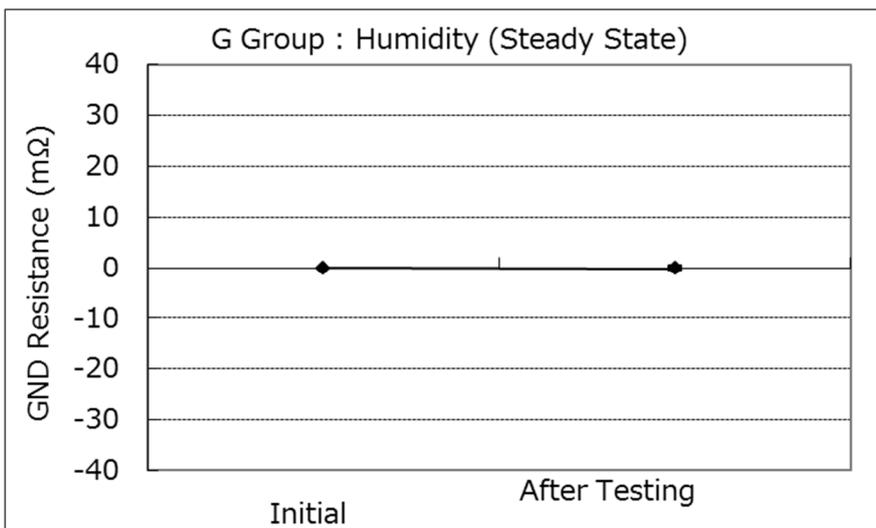


Graph.13

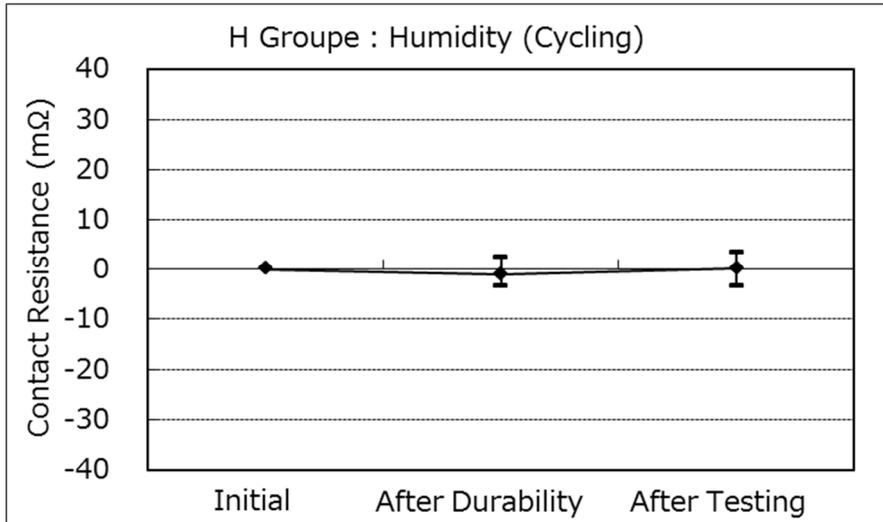


Graph.14

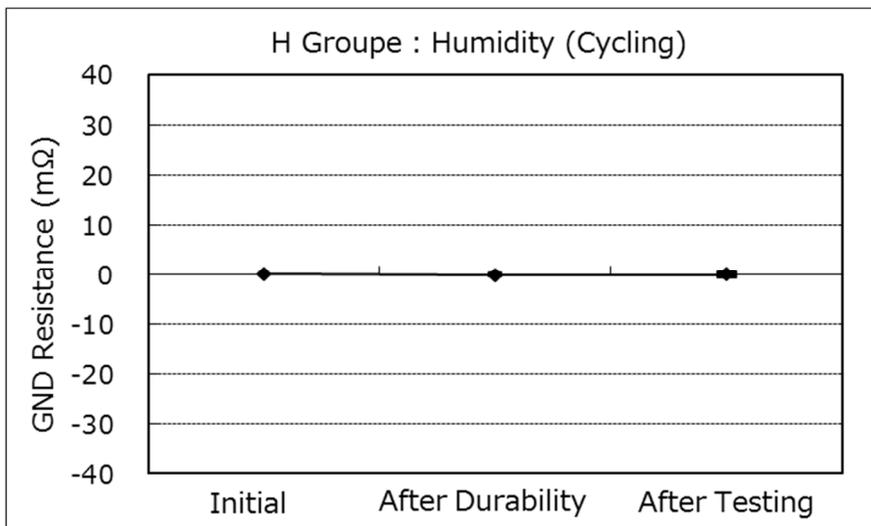


Graph.15

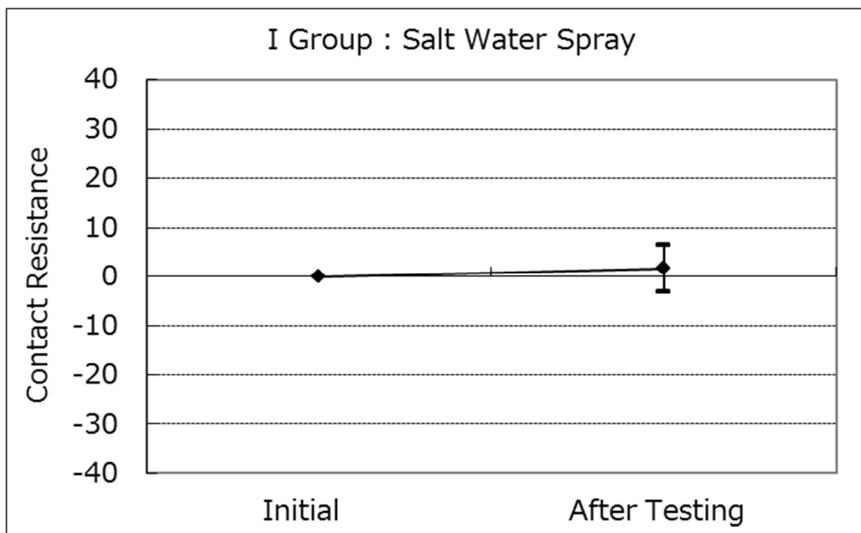

Graph.16

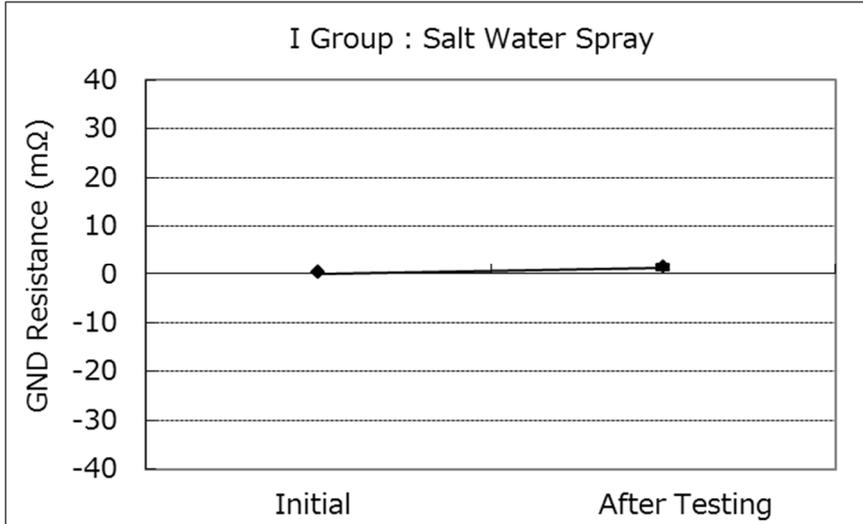

Graph.17

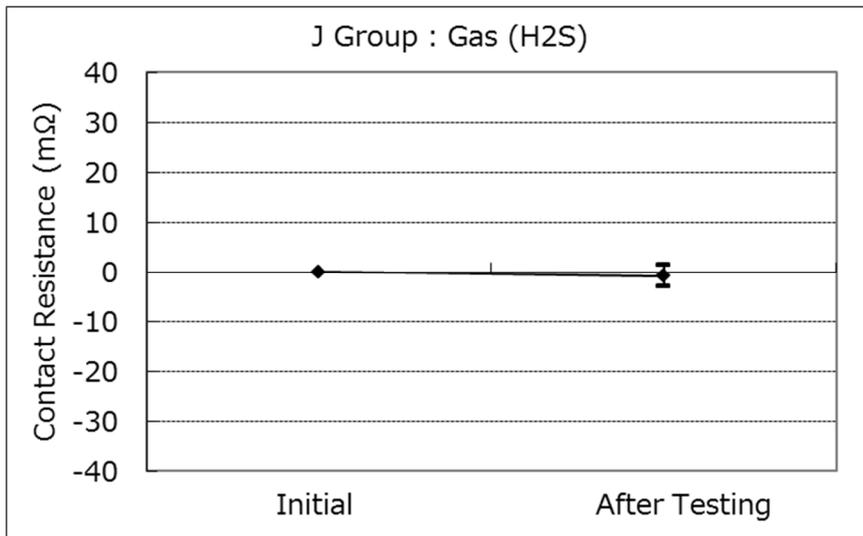

Graph.18

